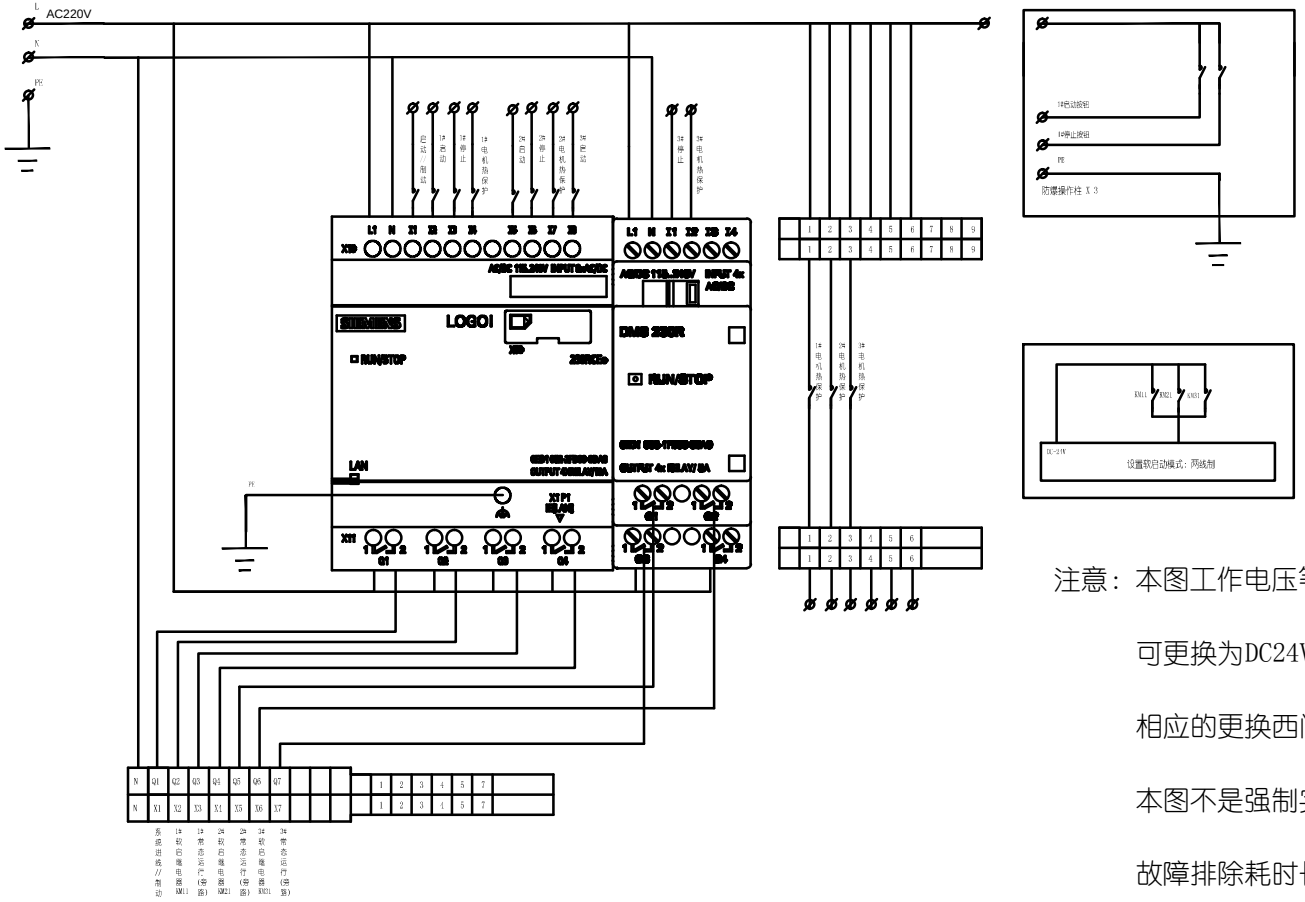

注意：本图工作电压等级为AC220V；如果井场控制有要求时，

可更换为DC24V控制方式，西门子LOGO!内部程序不变，

相应的更换西门子LOGO!为直流控制型号；

本图不是强制实施方案，相比较市面的一拖三方案有接线复杂，

故障排除耗时长等弊病；

为此，本方案仅做参考！

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	MCC软启动一拖三	西南石油机械厂
							XNSY-电装_001
设计	徐荣江	2022.7.25	标准化			组合件	阶段标记 / 重量 / 比例 1:50
审核							
工艺			批准				共 张 第 张

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期